PLANIMETRIA CAVITOTTI LATO NORD — Scala 1:200

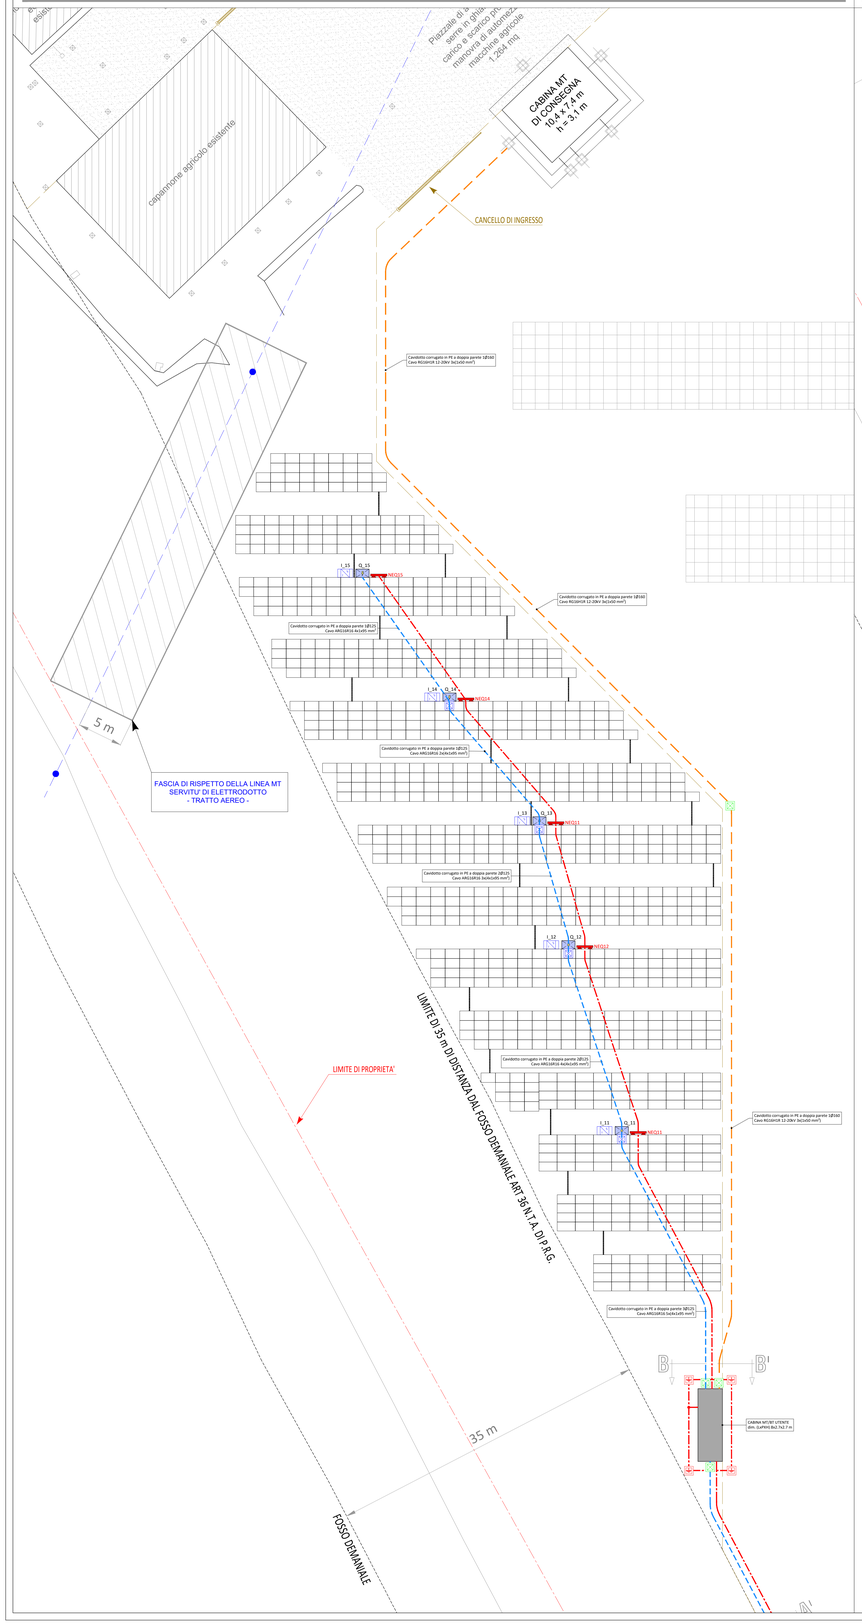

PLANIMETRIA CAVITOTTI LATO SUD — Scala 1:200

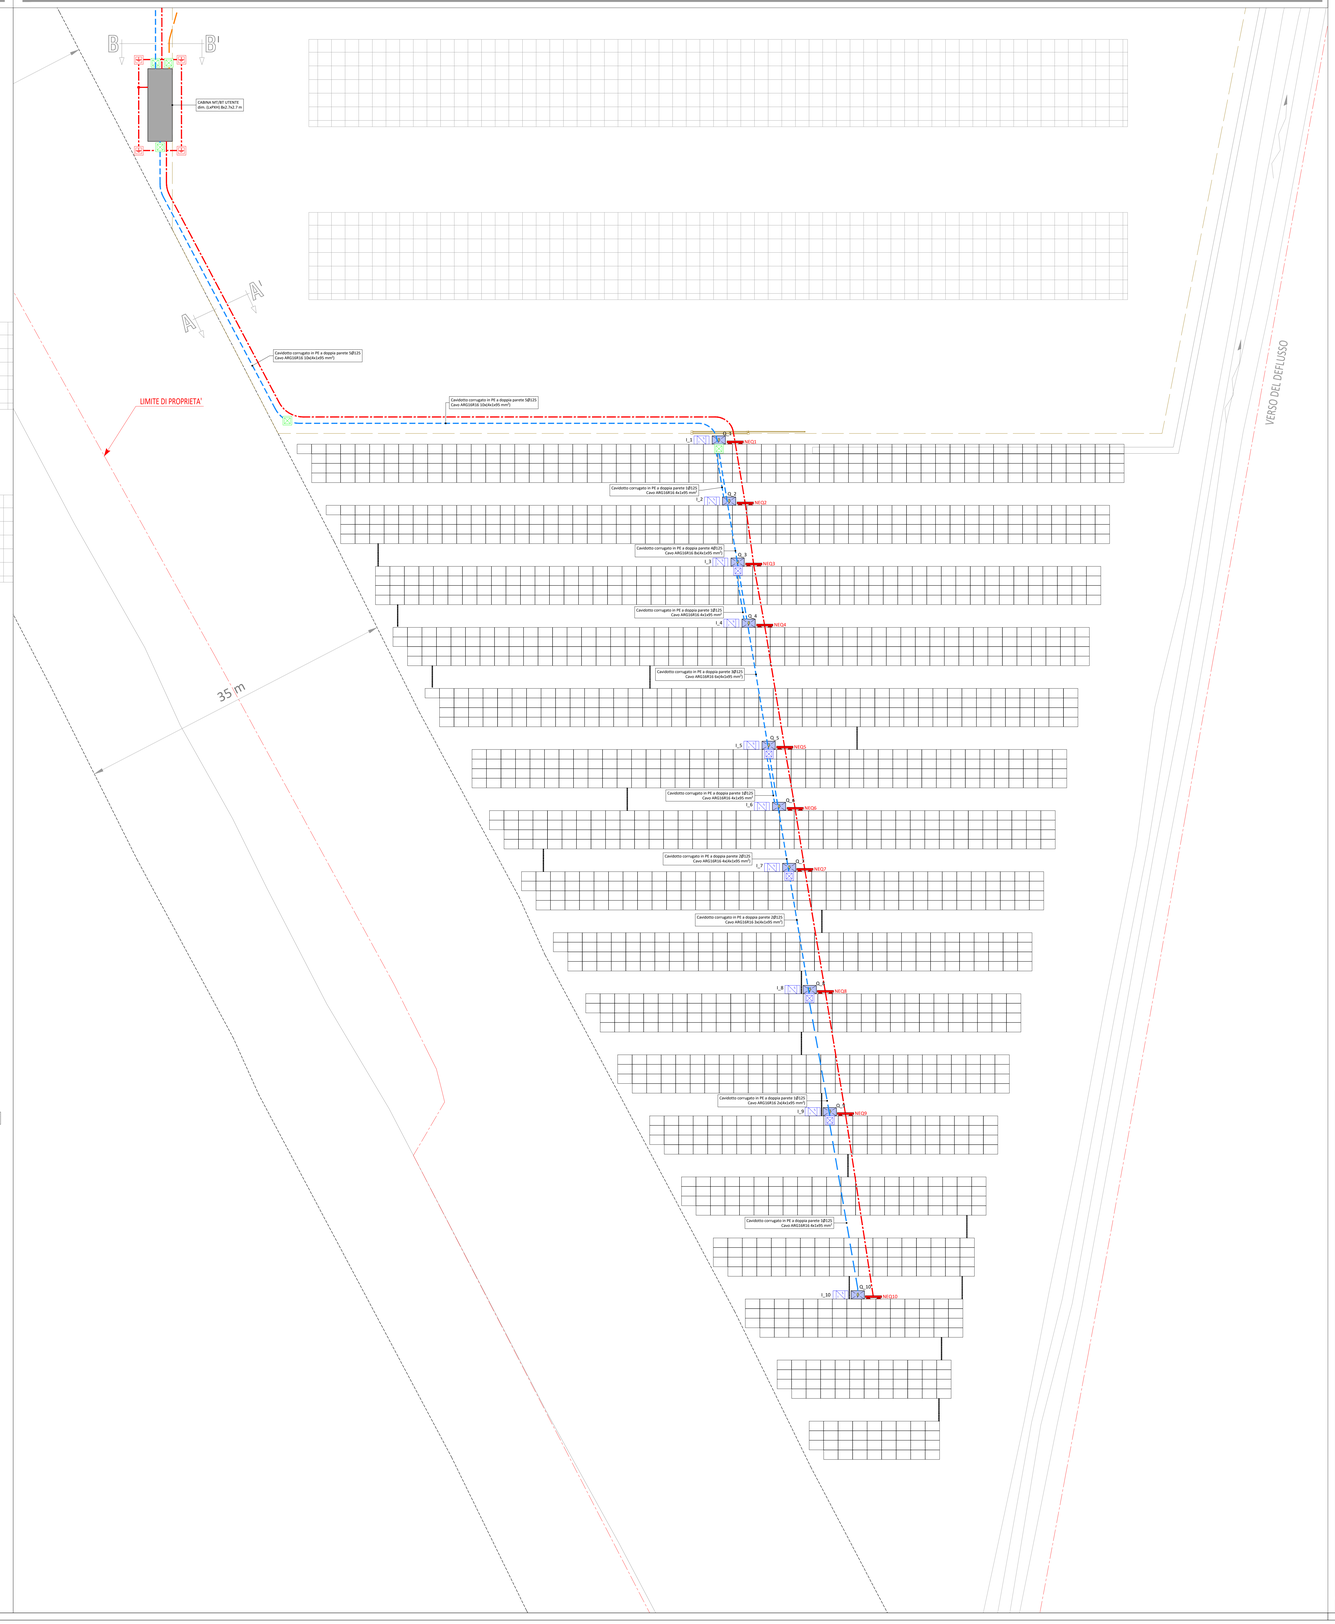

LEGENDA SIMBOLI

- Cancellazione porta con metallica installata a vista completa di copertini, accessori di fissaggio a parete e/o soffitto e setto di separazione. Grado di protezione IP40.
- Passerella a filo d'acciaio installata a vista completa di copertini, accessori di fissaggio a parete e/o soffitto e setto di separazione.
- Cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Ø160 mm interrato alla profondità minima di 100cm. Linea MT
- Cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Ø125 mm interrato alla profondità minima di 100cm. Linea BT
- Cavidotto corrugato a doppia parete in PE ad alta densità Ø125 mm interrato alla profondità minima di 100cm. Linea DC
- Corda in rame nudo della sezione di 50 mmq interrata alla profondità di 100 cm nello stesso scavo dei cavidotti BT.
- Strumento registratore - contatore energia attiva
- Strumento registratore - contatore energia reattiva
- Quadro elettrico di zona
- Inverter
- Dispersore di terra a croce in acciaio zincato dim. 50x50x5mm, lunghezza 1,5 mt installato entro pozzetto ispezionabile in cemento do. 300x300x300mm.
- Nodo equipotenziale di terra
- Pozzetto di derivazione e passaggio senza fondo e coperchio carrabile in ghisa, classe D400 (EN 124) - resistenza > 400kN. Dimensioni 80x80x80 cm.
- Pozzetto di derivazione e passaggio senza fondo e coperchio carrabile in ghisa, classe D400 (EN 124) - resistenza > 400kN. Dimensioni 60x60x60 cm.
- Pozzetto di derivazione e passaggio senza fondo e coperchio carrabile in ghisa, classe D400 (EN 124) - resistenza > 400kN. Dimensioni 40x40x40 cm.
- Pozzetto di derivazione in materiale termoplastico con fondo piatto sfondabile e coperchio calpestabile, classe B125 (EN 124) - resistenza >125kN.
- Punto presa EDP con connettore RJ45. Categoria 6.
- Punto presa 2P+T 16A 250Vac (UNIVERSALE) con alveoli protetti adatta per spine standard italiano 2P + 2P+T 10/16A e standard tedesco 2p+T 16A (510 - 511 - 516 - 517 - 530 - 531 - 532).
- Punto presa 2P+T 16A 250Vac IP(PX)X2D con alveoli protetti adatta per spine standard italiano 2P e 2P+T 10/16A (510 - 511 - 516 - 517).
- Punto presa IEC fisso con interruttore di blocco e base porta fusibili 2P+T - 230V -50/60Hz - IP66
- Punto presa IEC fisso con interruttore di blocco e base porta fusibili 3P+T - 400V -50/60Hz - IP66
- Punto di comando interrotto 1P 16A - 250Vac
- Punto luce a parete per lampade ad incandescenza o fluorescenti compatte
- Complesso autonomo per illuminazione di emergenza con lampade fluorescenti, tempo di ricarica 12h, autonomia minima 1h, installabile su superfici normalmente infiammabili.
- Plafoniera con MID Power LED dotata di diffusore / riflettore in acciaio preverniciato bianco. Corpo in PC grigio RAL7035. Schermo / diffusore in PC stabilizzato agli U.V.. Sigillante poliuretanico. Ottica in alluminio 99,85% purezza. Gruppo di sospensione tramite molle in acciaio armonico con sona di attacco regolabile. Connettore rapido integrato nell'apparecchio per cavi diametro max 12.5mm. Grado di protezione IP66, classe isolamento II, schermo opale, pot. nominale 85W, flusso apparecchio nominale 8200 lm, flusso nominale 8290 lm, lifetime 80.000 h (L70B50,t), alim. 220/240 V - 50/60 Hz, garanzia 5 anni. Modello Gewiss GWS325BP.
- Proiettore da esterno a LED 4000 K con ottica asimmetrica diffondente potenza 100W, flusso apparecchio 11500 lm, lifetime 130000 h, IP66. Modello SBP-GLIEL1 - 06704334.
- Proiettore da esterno a LED 4000 K con ottica asimmetrica diffondente potenza 105W, flusso apparecchio 11551 lm, lifetime 130000 h, IP66. Modello SBP-GLIEL2 - 06004494.
- Proiettore da esterno a LED 4000 K con ottica asimmetrica diffondente potenza 53W, flusso apparecchio 5950 lm, lifetime 150000 h, IP66. Modello SBP-GLIEL1 - 06156604.

SEZIONE A - A'

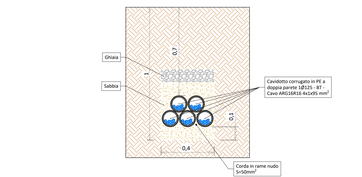

SEZIONE B - B'

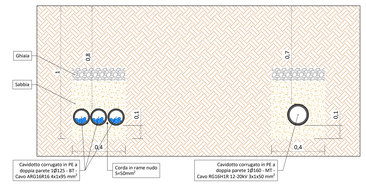

COMUNE DI MONTE URANO
PROVINCIA DI FERMO

Progetto Definitivo

PROGETTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Committente	Soc. Agricola Semplice RAMADORI di Ramadori Sergio & C.
Ubicazione	Via Tenna - 63813 - Monte Urano (FM)

PLANIMETRIA CAVIDOTTI E CONDUTTURE ELETTRICHE
IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
POTENZA 815,895 kWp

Elaborato	Descrizione	scala
FV.03	PLANIMETRIA CAVIDOTTI E CONDUTTURE ELETTRICHE	1:200

Commessa	MM_RS_20
Data Emissione	22.12.2020

REV.	DATA	MODIFICHE
00	22.12.2020	EMISSIONE
01	16.02.2021	CORREZIONE REFUSO SU RECINZIONE

MASTER TECH PROJECT
Ing. Marco Pacini
Via Sandro Pertini, 2 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Cell. 339 1234567 - email: info@mastertechproject.com
Cod. Fisc. PCNMRC80E15C773D - P.IVA 01234567890

Il Comune | La Proprietà | Il Progettista

TUTTI I DIRITTI RISERVATI. LA RIPRODUZIONE E DIFFUSIONE ANCHE PARZIALE DELL'ELABORATO SONO VIETATE

File: X:\Dropbox\ATP_MM\Commesse\MM_RS_20_Soc. Agricola Semplice Ramadori_Impianto FTV_Monte Urano\02 Progetto\2020.12.22_Layout impianto_ Divisione stringhe_rSMMM.dwg